

PrimePACK™3+ B-series 模块 采用第七代沟槽栅/场终止 IGBT7 和第七代发射极控制二极管 带有温度检测 NTC 和预涂导热介质

特性

- 电气特性
 - $V_{CES} = 2300\text{ V}$
 - $I_{C\text{ nom}} = 1800\text{ A} / I_{CRM} = 3600\text{ A}$
 - 沟槽栅 IGBT7
 - $T_{vj\text{ op}} = 150^\circ\text{C}$
 - 过载操作达 175°C
 - 低 V_{CEsat}
 - 低开关损耗
 - 高电流密度
 - 低电感设计
- 机械特性
 - 封装的 $CTI > 400$
 - 高爬电距离和电气间隙
 - 高功率密度
 - 预涂导热介质




可选应用

- 三电平应用
- 太阳能应用

产品认证

- 根据 IEC 60747、60749 和 60068 标准的相关测试，符合工业应用的要求。

描述

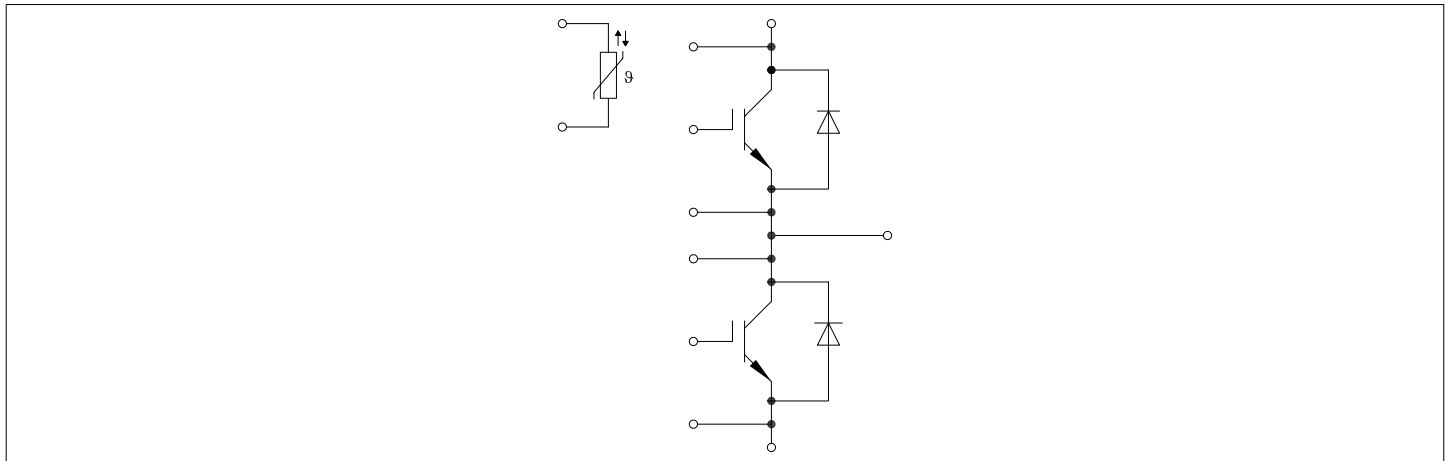

内容

	描述.....	1
	特性.....	1
	可选应用.....	1
	产品认证.....	1
	内容.....	2
1	封装.....	3
2	IGBT, 逆变器	3
3	二极管, 逆变器.....	5
4	IGBT, 三电平	6
5	二极管, 三电平.....	7
6	负温度系数热敏电阻.....	8
7	特征参数图表.....	10
8	电路拓扑图.....	16
9	封装尺寸.....	17
10	模块标签代码.....	18
	修订历史.....	19
	免责声明.....	20

1 封装

1 封装

表 1 绝缘参数

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
绝缘测试电压	V_{ISOL}	RMS, $f = 50 \text{ Hz}$	4.0	kV
模块基板材料			Cu	
爬电距离	d_{Creep}	端子至散热器	36.0	mm
爬电距离	d_{Creep}	端子至端子	28.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至散热器	21.0	mm
电气间隙	d_{Clear}	端子至端子	19.0	mm
相对电痕指数	CTI		> 400	

表 2 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
杂散电感, 模块	L_{sCE}			10		nH
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{AA'+CC'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, 每个开关		0.09		mΩ
模块引线电阻, 端子-芯片	$R_{CC'+EE'}$	$T_H = 25 \text{ °C}$, 每个开关		0.1		mΩ
储存温度	T_{stg}		-40		150	°C
最高基板工作温度	T_{BPmax}				150	°C
模块安装的安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M5, 螺丝	3	6	Nm
端子安装扭矩	M	根据相应的应用手册进行安装	M4, 螺丝	1.8	2.1	Nm
			M8, 螺丝	8	10	
重量	G			1400		g

2 IGBT, 逆变器

表 3 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}		$T_{vj} = 25 \text{ °C}$	2300	V
集电极电流	I_{CN}			1800	A
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj \max} = 150 \text{ °C}$	$T_H = 45 \text{ °C}$	1420	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj \text{ op}}$		3600	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}			±20	V

表 4 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\ sat}$	$I_C = 1800\ A, V_{GE} = 15\ V$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		1.80	2.26	V
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		2.15	2.94	
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		2.25	3.13	
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 49.5\ mA, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\ ^\circ C$		5.15	5.80	6.45	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\ V, V_{CC} = 1200\ V$			14.6		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$			0.96		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			225		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100\ kHz, T_{vj} = 25\ ^\circ C, V_{CE} = 25\ V, V_{GE} = 0\ V$			0.54		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 2300\ V, V_{GE} = 0\ V$	$T_{vj} = 125\ ^\circ C$			30	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\ V, V_{GE} = 20\ V, T_{vj} = 25\ ^\circ C$				400	nA
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 1200\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.530		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.550		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.560		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 1200\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.072		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		0.078		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		0.083		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 1200\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.955		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.050		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		1.080		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 1200\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		0.770		μs
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1.020		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		1.100		
开通时间(阻性负载)	t_{on_R}	$I_C = 500\ A, V_{CC} = 2000\ V, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.1\ \Omega$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$	0.79			μs
开通损耗能量(每脉冲)	E_{on}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 1200\ V, L_\sigma = 20\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Gon} = 0.1\ \Omega, di/dt = 17500\ A/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		570		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		815		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		915		
关断损耗能量(每脉冲)	E_{off}	$I_C = 1800\ A, V_{CC} = 1200\ V, L_\sigma = 20\ nH, V_{GE} = \pm 15\ V, R_{Goff} = 1.5\ \Omega, dv/dt = 4050\ V/\mu s (T_{vj} = 150\ ^\circ C)$	$T_{vj} = 25\ ^\circ C$		885		mJ
			$T_{vj} = 125\ ^\circ C$		1160		
			$T_{vj} = 150\ ^\circ C$		1240		

(待续)

表 4 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
短路数据	I_{SC}	$V_{GE} \leq 15 \text{ V}, V_{CC} = 1200 \text{ V},$ $V_{CEmax} = V_{CES} - L_{SCE} * di/dt$	$t_p \leq 7 \mu\text{s},$ $T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		8000		A
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				27.4	K/kW
允许开关的温度范围	T_{vjop}			-40		150	$^\circ\text{C}$

注: R_{thJH} 最大值在 $T_C = 105 \text{ }^\circ\text{C}$ 条件下标定

3 二极管,逆变器

表 5 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}		$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$	2300	V
连续正向直流电流	I_F			1800	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_p = 1 \text{ ms}$		3600	A
I ² t-值	I^2t	$t_p = 10 \text{ ms}, V_R = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$	220	kA ² s
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	205	
最大损耗功率	P_{RQM}		$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$	2700	kW

表 6 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值			单位
				最小值	典型值	最大值	
正向电压	V_F	$I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		3.25	3.64	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		3.00	3.33	
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		2.95	3.22	
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$V_{CC} = 1200 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A},$ $V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt =$ $17500 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1700		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1870		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		1880		
恢复电荷	Q_r	$V_{CC} = 1200 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A},$ $V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt =$ $17500 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		300		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		625		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		740		

(待续)

表 6 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
反向恢复损耗 (每脉冲)	E_{rec}	$V_{CC} = 1200\text{ V}, I_F = 1800\text{ A}, V_{GE} = -15\text{ V}, -di_F/dt = 17500\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	240		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	500		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	590		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			53.6	K/kW
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{ op}}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

注: R_{thJH} 最大值在 $T_C = 90\text{ }^\circ\text{C}$ 条件下标定

4 IGBT, 三电平

表 7 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件		数值	单位
集电极-发射极电压	V_{CES}		$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	2300	V
集电极电流	I_{CN}			1800	A
连续集电极直流电流	I_{CDC}	$T_{vj\text{ max}} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	$T_H = 45\text{ }^\circ\text{C}$	1420	A
集电极重复峰值电流	I_{CRM}	t_p 受限于 $T_{vj\text{ op}}$		3600	A
栅极-发射极峰值电压	V_{GES}			± 20	V

表 8 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE\text{ sat}}$	$I_C = 1800\text{ A}, V_{GE} = 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	1.80	2.26	V
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	2.15	2.94	
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	2.25	3.13	
栅极阈值电压	V_{GEth}	$I_C = 49.5\text{ mA}, V_{CE} = V_{GE}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	5.15	5.80	6.45	V
栅极电荷	Q_G	$V_{GE} = \pm 15\text{ V}, V_{CC} = 1200\text{ V}$		14.6		μC
内部栅极电阻	R_{Gint}	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$		0.96		Ω
输入电容	C_{ies}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		225		nF
反向传输电容	C_{res}	$f = 100\text{ kHz}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}, V_{CE} = 25\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$		0.54		nF
集电极-发射极截止电流	I_{CES}	$V_{CE} = 2300\text{ V}, V_{GE} = 0\text{ V}$	$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$		30	mA
栅极-发射极漏电流	I_{GES}	$V_{CE} = 0\text{ V}, V_{GE} = 20\text{ V}, T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$			400	nA

(待续)

表 8 (续) 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
开通延迟时间(感性负载)	t_{don}	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.555		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.580		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.590		
上升时间(感性负载)	t_r	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.190		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.205		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.215		
关断延迟时间(感性负载)	t_{doff}	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 1.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.885		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.955		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.980		
下降时间(感性负载)	t_f	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 1.5\ \Omega$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	0.630		μs
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	0.875		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	0.930		
开通损耗能量(每脉冲)	E_{on}	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, L_\sigma = 50\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Gon} = 0.1\ \Omega, di/dt = 6700\text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	240		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	380		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	430		
关断损耗能量(每脉冲)	E_{off}	$I_C = 1800\text{ A}, V_{CC} = 600\text{ V}, L_\sigma = 50\text{ nH}, V_{GE} = \pm 15\text{ V}, R_{Goff} = 1.5\ \Omega, dv/dt = 3150\text{ V}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	490		mJ
			$T_{vj} = 125\text{ }^\circ\text{C}$	630		
			$T_{vj} = 150\text{ }^\circ\text{C}$	665		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个 IGBT, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material			27.4	K/kW
允许开关的温度范围	$T_{vj\ op}$		-40		150	$^\circ\text{C}$

注: R_{thJH} 最大值在 $T_C = 105\text{ }^\circ\text{C}$ 条件下标定

5 二极管, 三电平

表 9 最大标定值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值	单位
反向重复峰值电压	V_{RRM}	$T_{vj} = 25\text{ }^\circ\text{C}$	2300	V
连续正向直流电流	I_F		1800	A
正向重复峰值电流	I_{FRM}	$t_P = 1\text{ ms}$	3600	A

表 10 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位	
			最小值	典型值	最大值		
正向电压	V_F	$I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = 0 \text{ V}$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		3.25	3.64	V
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		3.00	3.33	
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		2.95	3.22	
反向恢复峰值电流	I_{RM}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 8200 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		1120		A
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		1450		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		1530		
恢复电荷	Q_r	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 8200 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		295		μC
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		580		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		665		
反向恢复损耗（每脉冲）	E_{rec}	$V_{CC} = 600 \text{ V}, I_F = 1800 \text{ A}, V_{GE} = -15 \text{ V}, -di_F/dt = 8200 \text{ A}/\mu\text{s} (T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C})$	$T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		170		mJ
			$T_{vj} = 125 \text{ }^\circ\text{C}$		320		
			$T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$		365		
结-散热器热阻	R_{thJH}	每个二极管, Valid with IFX pre-applied Thermal Interface Material				53.6	K/kW
允许开关的温度范围	$T_{vj\text{op}}$			-40		150	$^\circ\text{C}$

注: 三电平架构中的动态参数与 FF2400RB12IP7 相关

在过载工况下允许到 $T_{vj\text{op}}$ 达到 $175 \text{ }^\circ\text{C}$ 。具体条件请参考 AN2021-11

R_{thJH} 最大值在 $T_C = 90 \text{ }^\circ\text{C}$ 条件下标定

使用在斩波应用或者需求一定时间的高压阻断工况, 请联系您的英飞凌产品业务伙伴

6 负温度系数热敏电阻

表 11 特征值

特征参数	代号	标注或测试条件	数值			单位
			最小值	典型值	最大值	
额定电阻值	R_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$		5		k Ω
R_{100} 偏差	$\Delta R/R$	$T_{NTC} = 100 \text{ }^\circ\text{C}, R_{100} = 493 \text{ } \Omega$	-5		5	%
耗散功率	P_{25}	$T_{NTC} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$			20	mW
B-值	$B_{25/50}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/50}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3375		K
B-值	$B_{25/80}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/80}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3411		K
B-值	$B_{25/100}$	$R_2 = R_{25} \exp[B_{25/100}(1/T_2 - 1/(298,15 \text{ K}))]$		3433		K


注: NTC 的具体参数分析请见 AN2009-10, 第 4 章

7 特征参数图表

输出特性 (典型), IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{CE})$


$V_{GE} = 15\text{ V}$

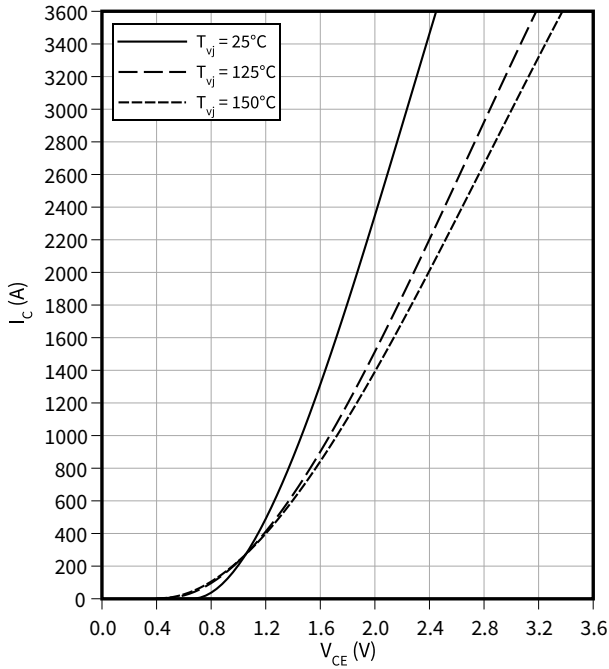

输出特性 (典型), IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{CE})$


$T_{vj} = 150\text{ °C}$

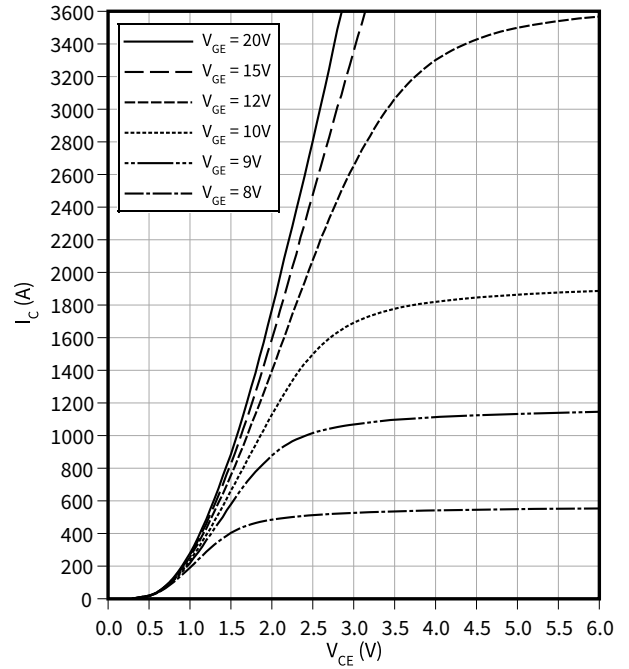

传输特性 (典型), IGBT, 逆变器

$I_C = f(V_{GE})$


$V_{CE} = 20\text{ V}$

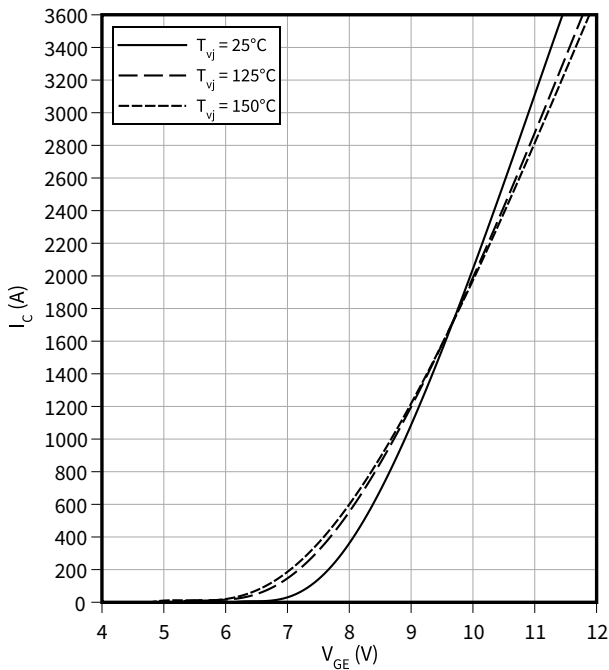

栅极电荷特性 (典型), IGBT, 逆变器

$V_{GE} = f(Q_G)$


$I_C = 1800\text{ A}, T_{vj} = 25\text{ °C}$

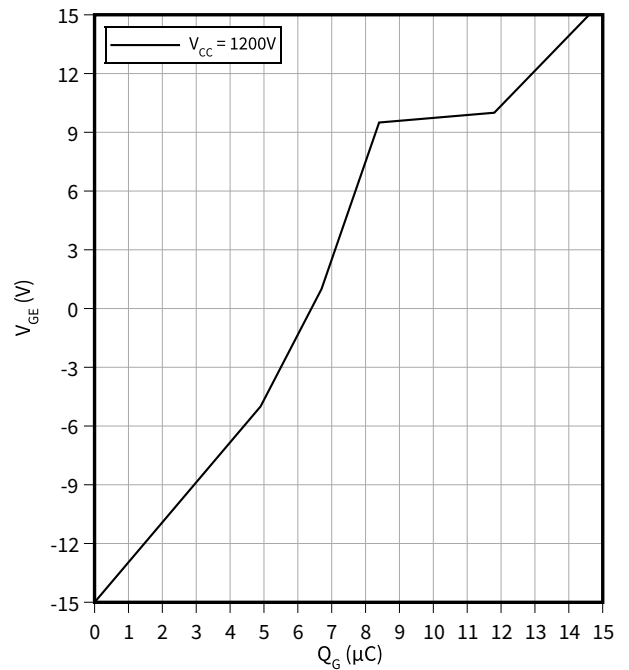

电容特性 (典型), IGBT, 逆变器

$C = f(V_{CE})$


$f = 100 \text{ kHz}, V_{GE} = 0 \text{ V}, T_{vj} = 25 \text{ }^\circ\text{C}$

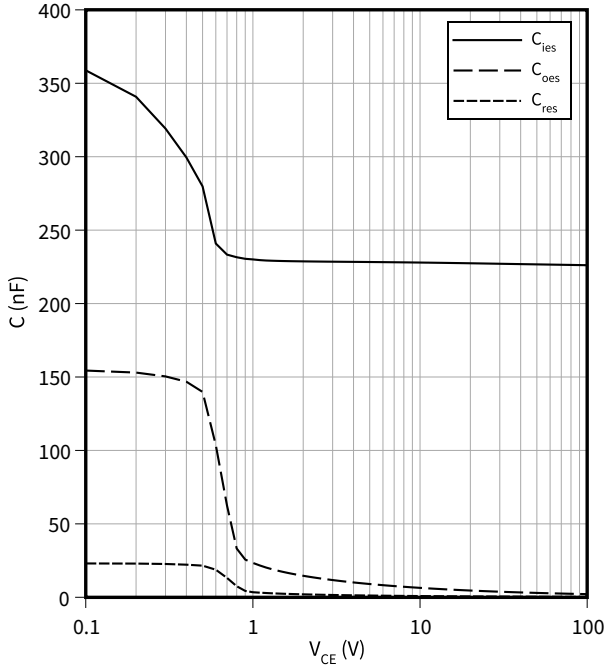

开关时间 (典型), IGBT, 逆变器

$t = f(I_C)$


$R_{Goff} = 1.5 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.1 \text{ } \Omega, V_{CC} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$

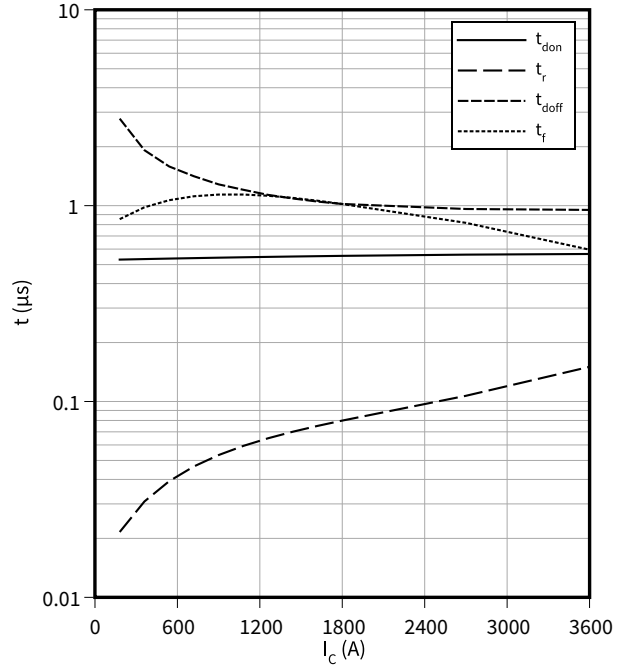

开关时间 (典型), IGBT, 逆变器

$t = f(R_G)$


$V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, I_C = 1800 \text{ A}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}, V_{CC} = 1200 \text{ V}$

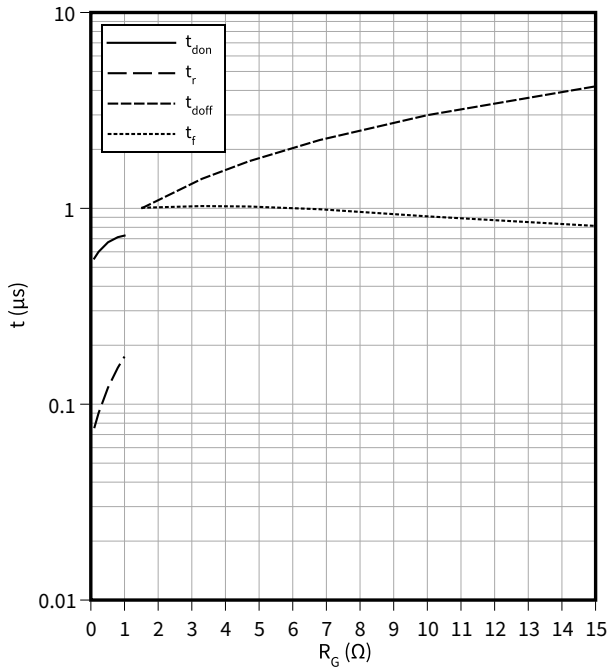

开关损耗 (典型), IGBT, 逆变器

$E = f(I_C)$


$R_{Goff} = 1.5 \text{ } \Omega, R_{Gon} = 0.1 \text{ } \Omega, V_{CC} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$

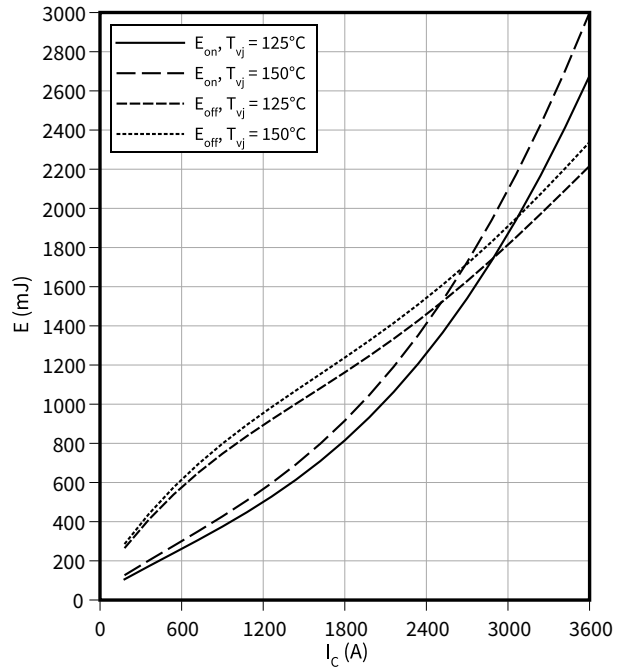

开关损耗 (典型), IGBT, 逆变器

$E = f(R_G)$


$I_C = 1800 \text{ A}, V_{CC} = 1200 \text{ V}, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}$

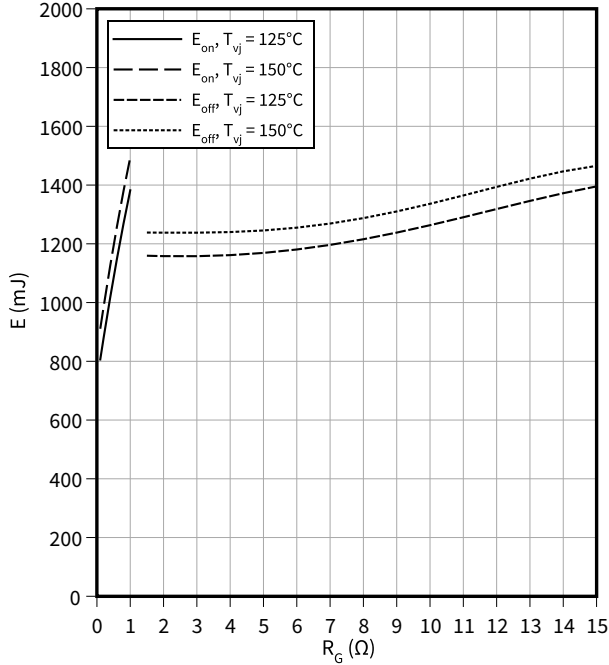

反偏安全工作区 (RBSOA), IGBT, 逆变器


$I_C = f(V_{CE})$

$R_{Goff} = 1.5 \Omega, V_{GE} = \pm 15 \text{ V}, T_{vj} = 150 \text{ }^\circ\text{C}$

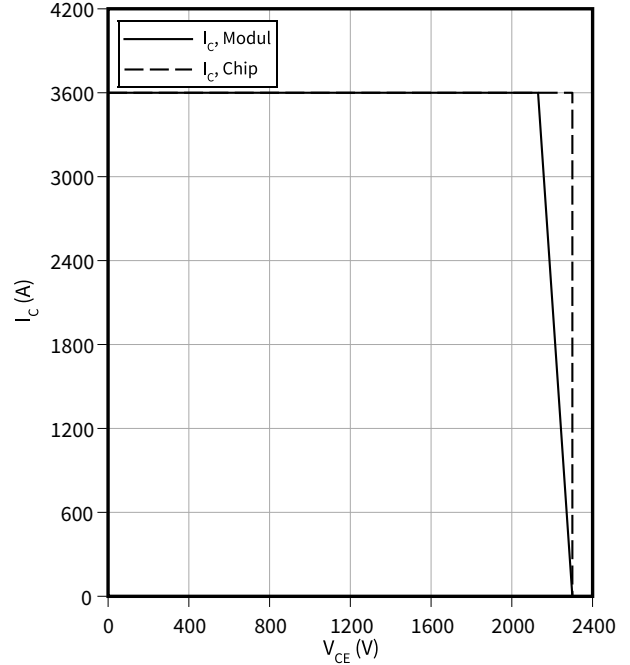


瞬态热阻抗, IGBT, 逆变器

$Z_{th} = f(t)$

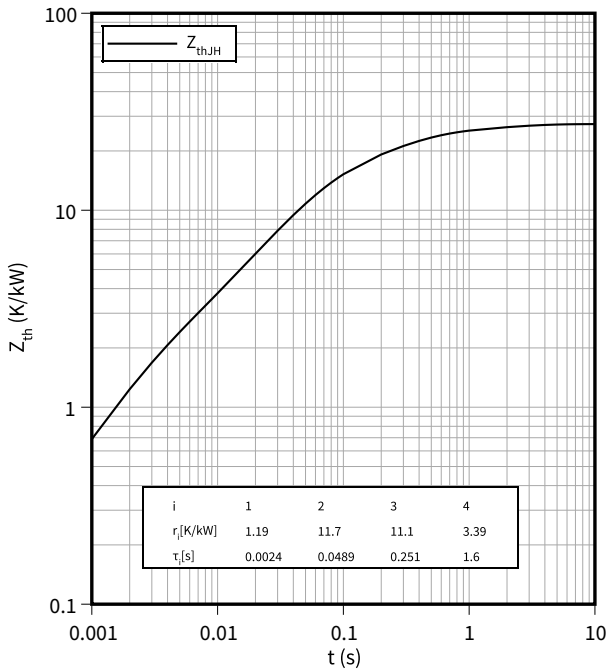

正向特性 (典型), 二极管, 逆变器


$I_F = f(V_F)$

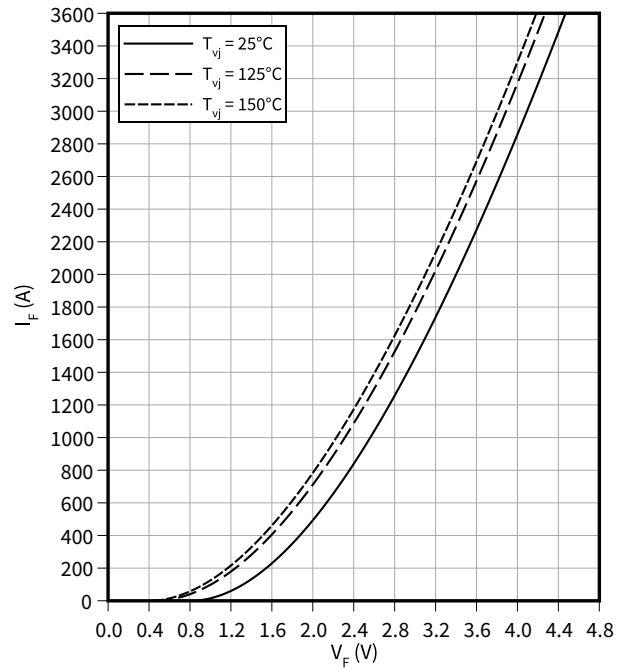

开关损耗 (典型), 二极管, 逆变器

$E_{rec} = f(I_F)$


$V_{CE} = 1200\text{ V}$, $R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$

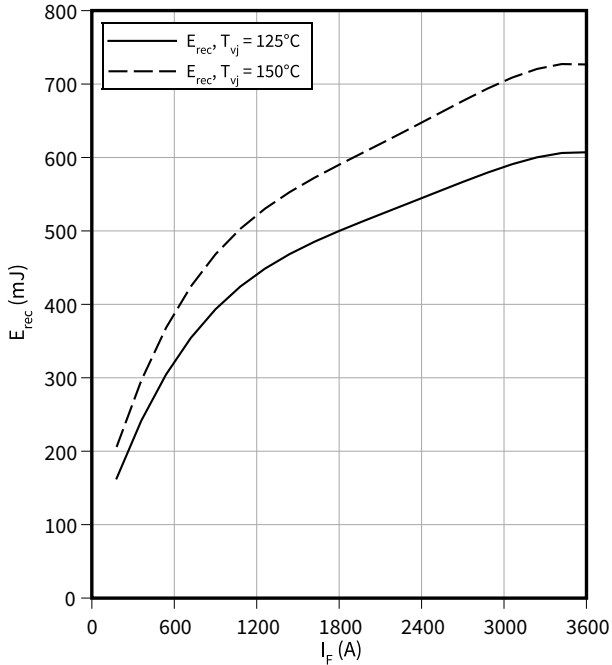

开关损耗 (典型), 二极管, 逆变器

$E_{rec} = f(R_G)$


$I_F = 1800\text{ A}$, $V_{CE} = 1200\text{ V}$

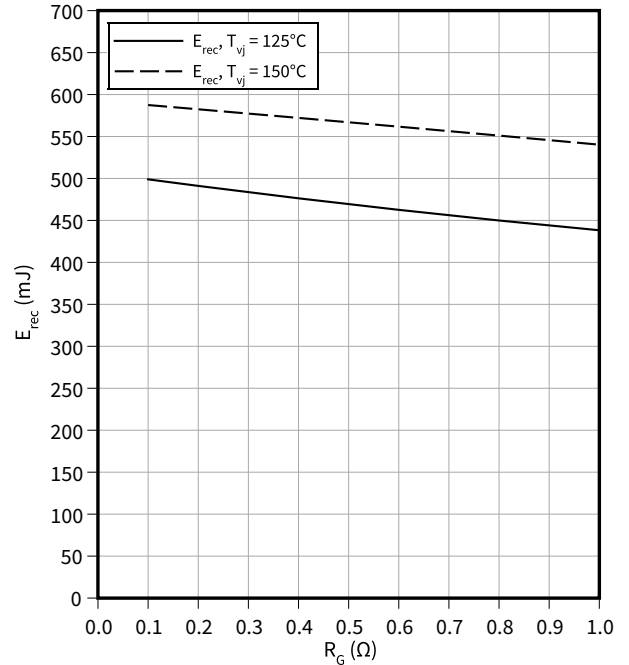

安全工作区 (SOA), 二极管, 逆变器


$I_R = f(V_R)$

$T_{vj} = 150\text{ °C}$

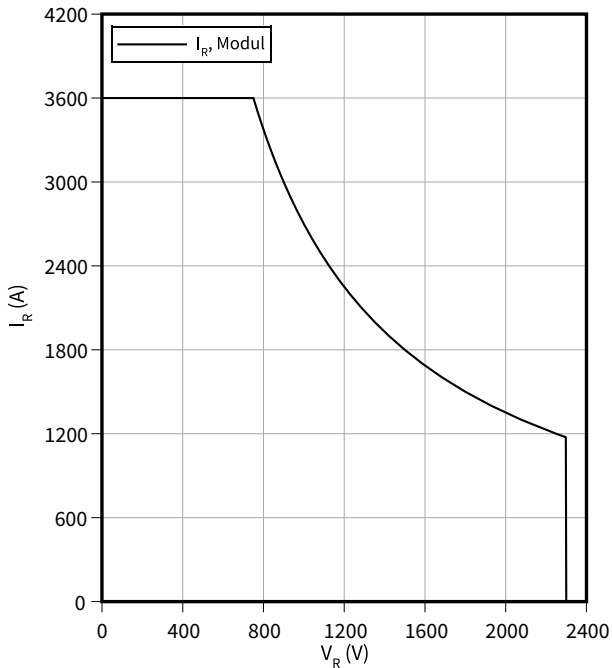

瞬态热阻抗, 二极管, 逆变器


$Z_{th} = f(t)$

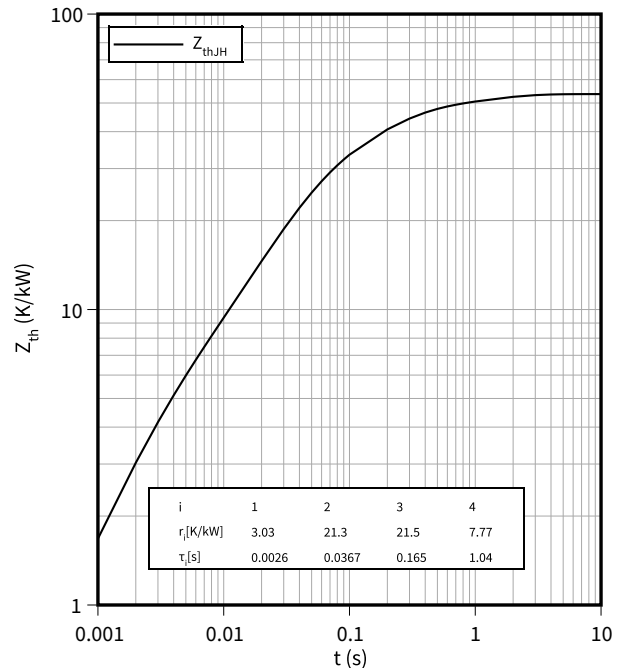

开关时间 (典型), IGBT, 三电平

$t = f(I_C)$


$R_{Goff} = 1.5 \Omega, R_{Gon} = 0.1 \Omega, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 150^\circ C$

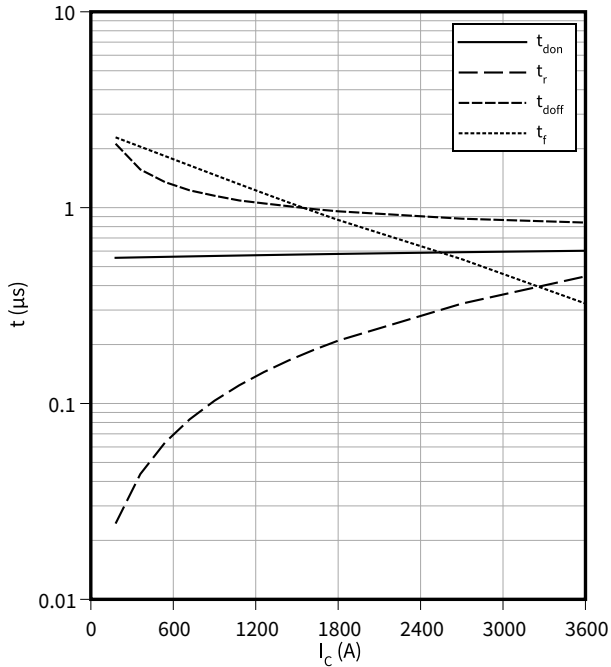

开关时间 (典型), IGBT, 三电平

$t = f(R_G)$


$I_C = 1800 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = \pm 15 V, T_{vj} = 150^\circ C$

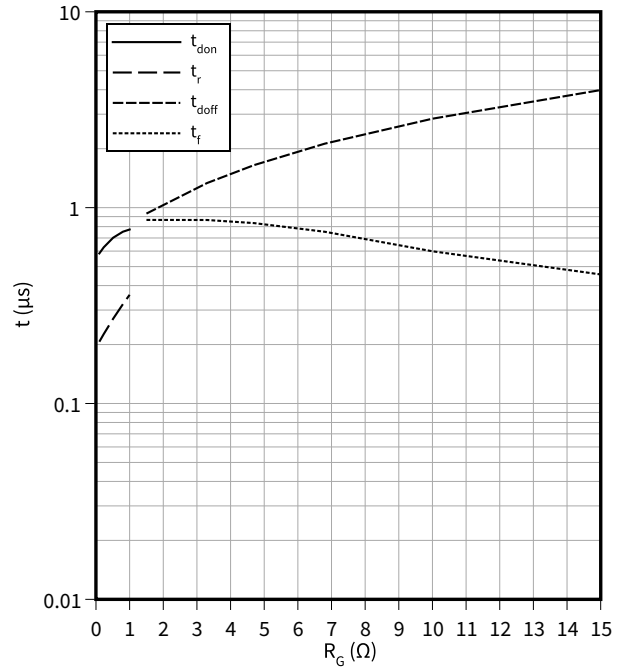

开关损耗 (典型), IGBT, 三电平

$E = f(I_C)$


$R_{Goff} = 1.5 \Omega, R_{Gon} = 0.1 \Omega, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = \pm 15 V$

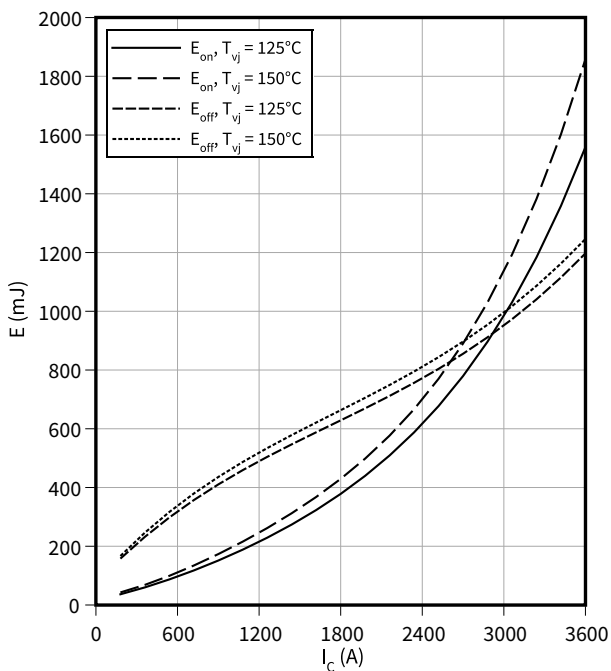

开关损耗 (典型), IGBT, 三电平

$E = f(R_G)$


$I_C = 1800 A, V_{CC} = 600 V, V_{GE} = \pm 15 V$

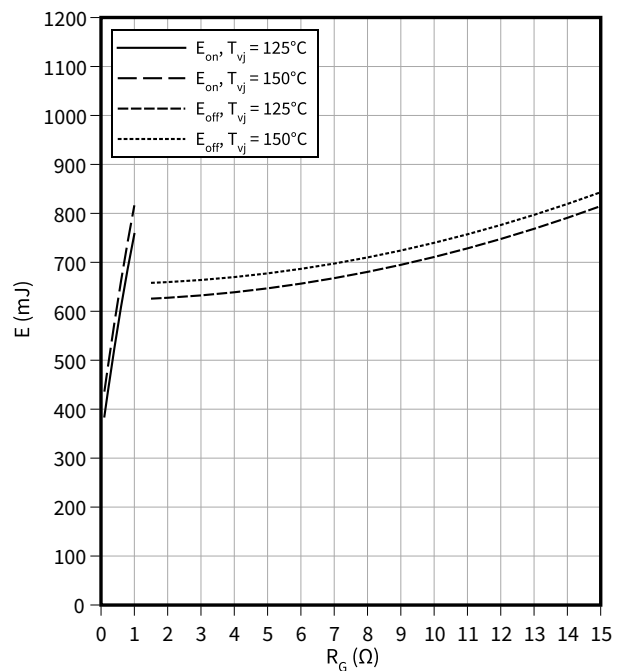

开关损耗 (典型), 二极管, 三电平

$E_{rec} = f(I_F)$


$V_{CE} = 600\text{ V}, R_{Gon} = R_{Gon}(IGBT)$

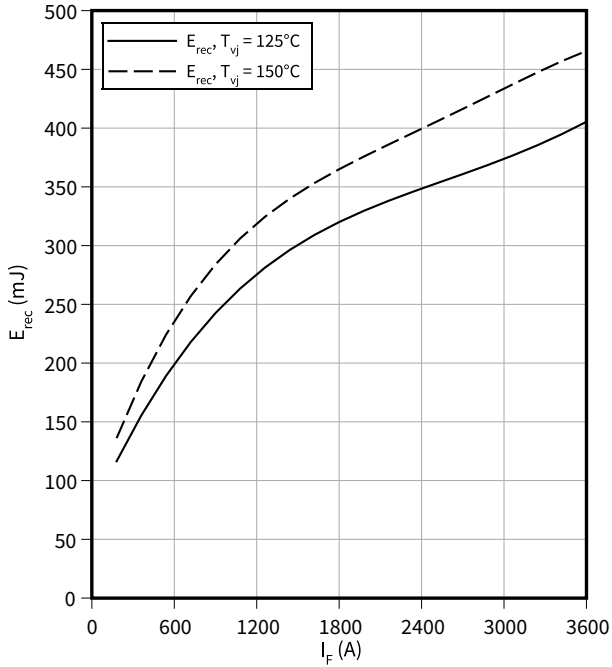

开关损耗 (典型), 二极管, 三电平


$E_{rec} = f(R_G)$

$V_{CE} = 600\text{ V}, I_F = 1800\text{ A}$

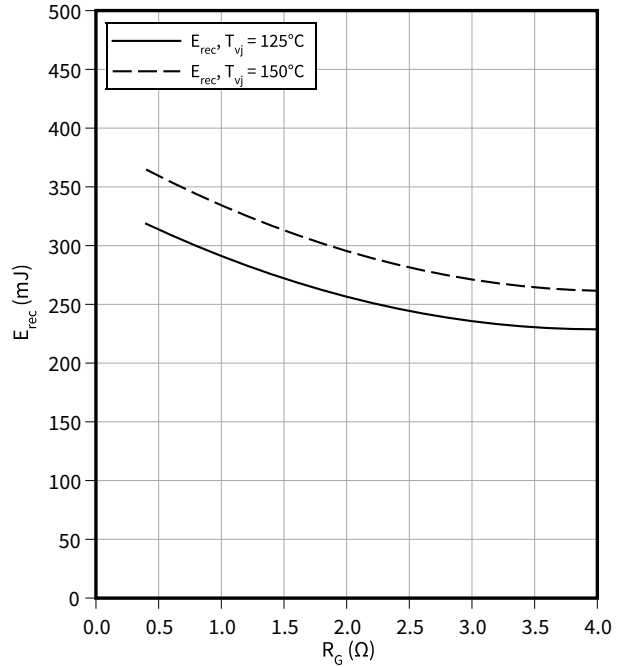

温度特性, 负温度系数热敏电阻

$R = f(T_{NTC})$

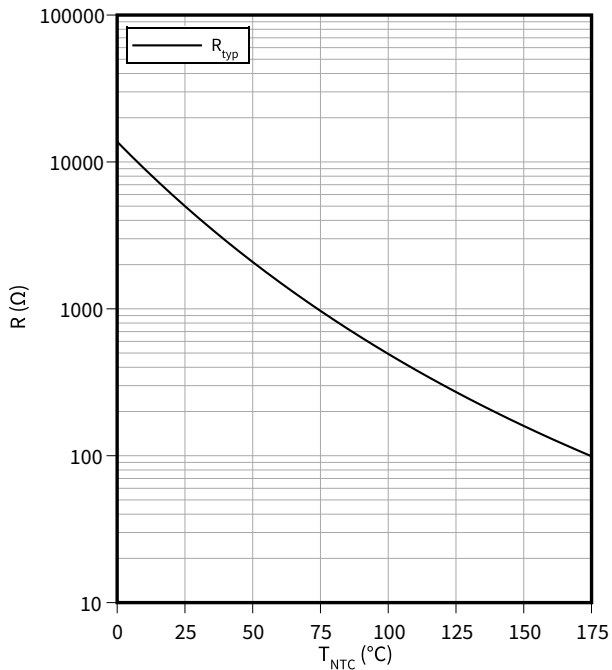

8 电路拓扑图

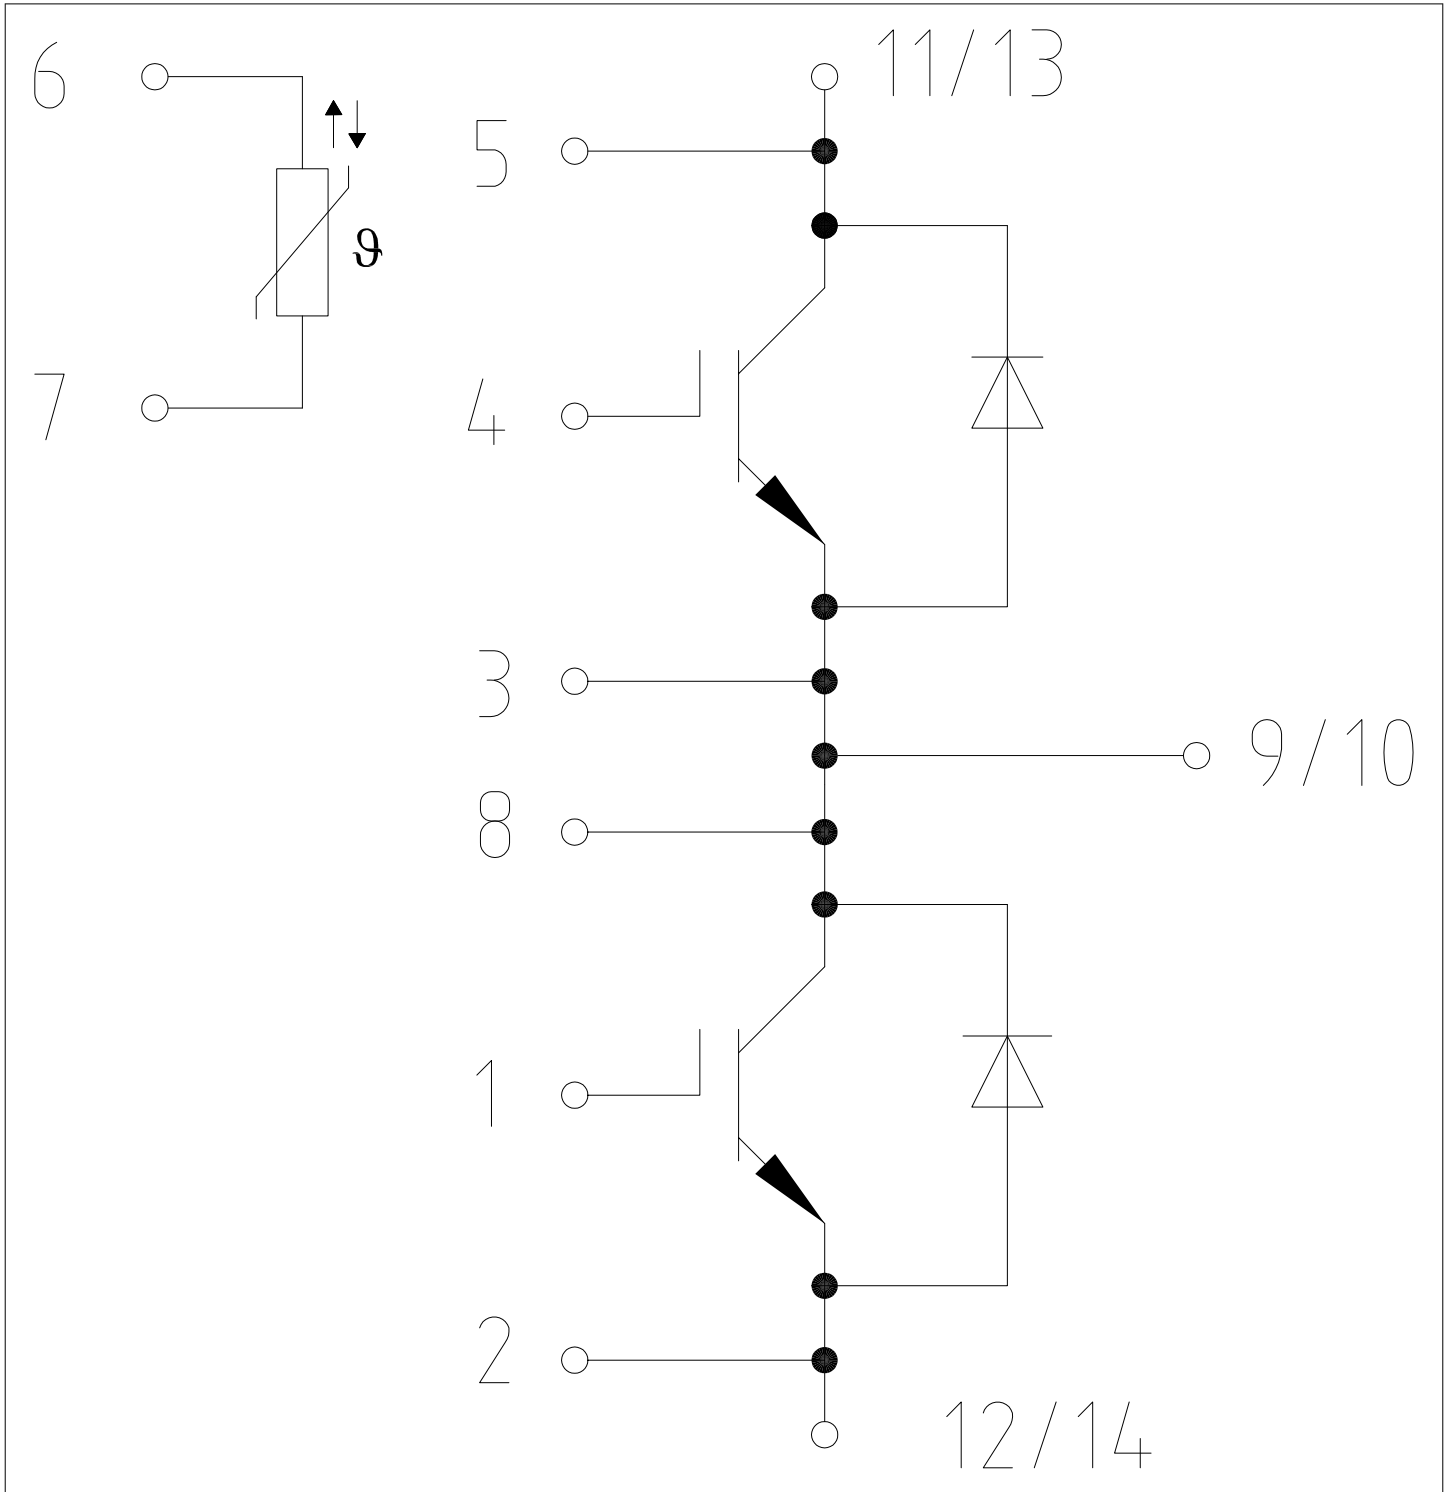


图 1

9 封装尺寸

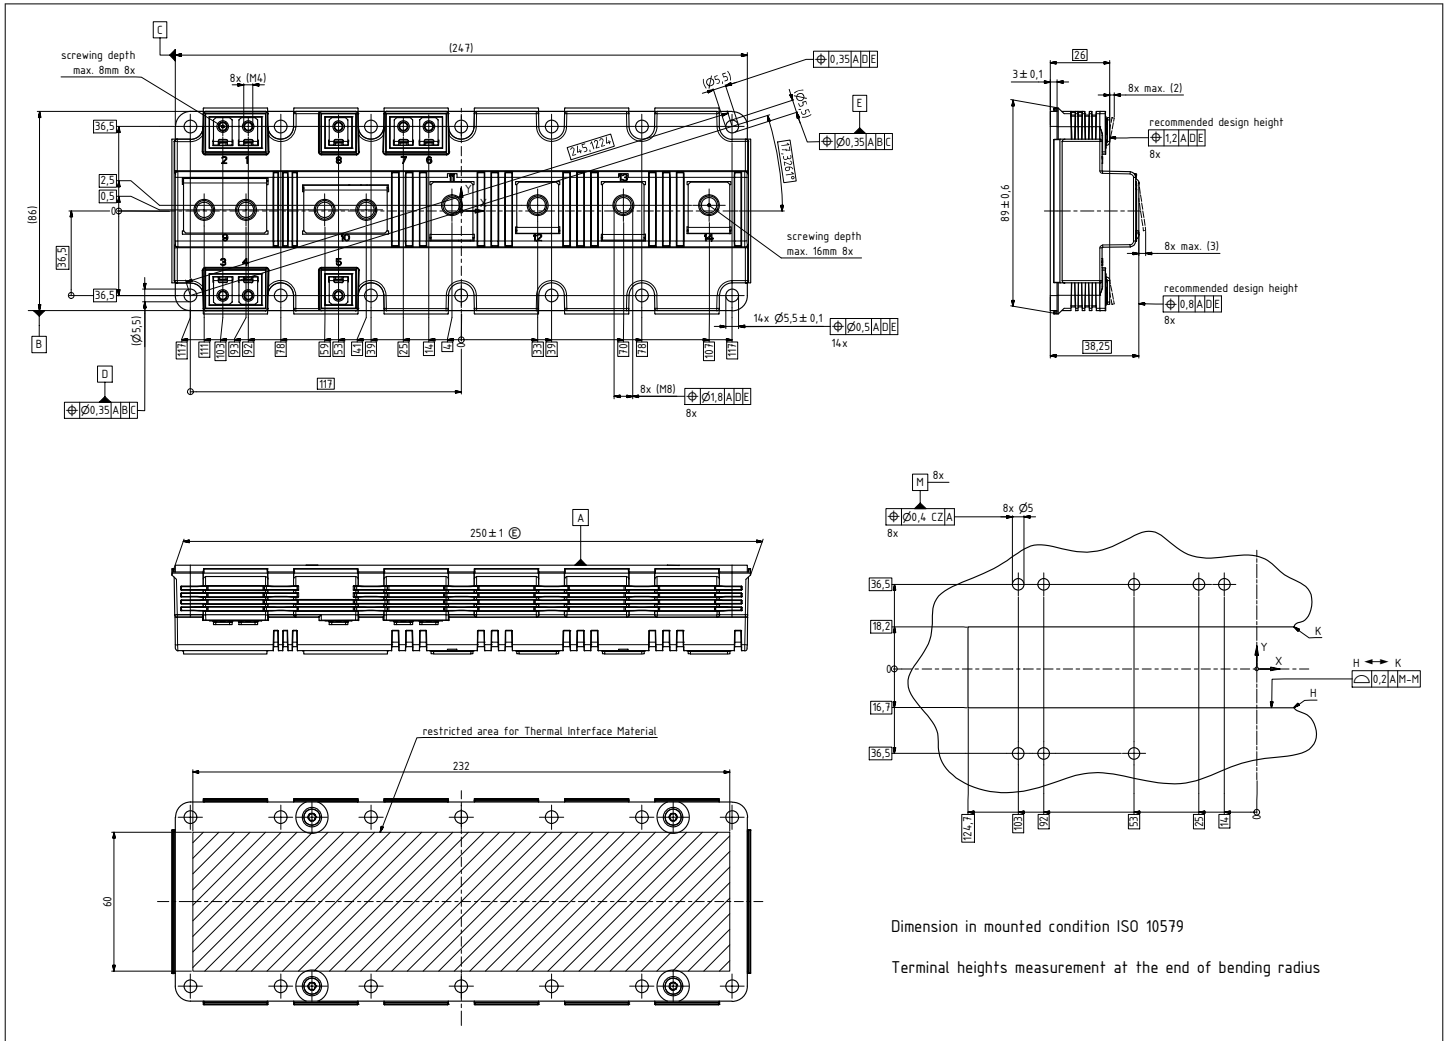


图 2

10 模块标签代码



Module label code			
Code format	Data Matrix	Barcode Code128	
Encoding	ASCII text	Code Set A	
Symbol size	16x16	23 digits	
Standard	IEC24720 and IEC16022	IEC8859-1	
Code content	<i>Content</i>	<i>Digit</i>	<i>Example</i>
	Module serial number	1 -5	71549
	Module material number	6 - 11	142846
	Production order number	12 - 19	55054991
	Date code (production year)	20 -21	15
	Date code (production week)	22 -23	30
Example	 		
	71549142846550549911530		71549142846550549911530

图 3

修订历史

修订版本	发布日期	变更说明
1.00	2022-05-03	Final datasheet
1.10	2023-07-13	Final datasheet - Correction/ addition of capacity characteristics; Updates of commentary

Trademarks

All referenced product or service names and trademarks are the property of their respective owners.

Edition 2023-07-13

Published by

Infineon Technologies AG

81726 Munich, Germany

© 2023 Infineon Technologies AG

All Rights Reserved.

Do you have a question about any aspect of this document?

Email: erratum@infineon.com

Document reference

IFX-ABD865-002

重要提示

本文档所提供的任何信息绝不应被视为针对任何条件或者品质而做出的保证（质量保证）。

英飞凌对于本文档中所提及的任何事例、提示或者任何特定数值及/或任何关于产品应用方面的信息均在此明确声明其不承担任何保证或者责任，包括但不限于其不侵犯任何第三方知识产权的保证均在此排除。

此外，本文档所提供的任何信息均取决于客户履行本文档所载明的义务和客户遵守适用于客户产品以及与客户对于英飞凌产品的应用所相关的任何法律要求、规范和标准。

本文档所含的数据仅供经过专业技术培训的人员使用。客户自身的技术部门有义务对于产品是否适宜于其预期的应用和针对该等应用而言本文档中所提供的信息是否充分自行予以评估。

请注意本产品不符合汽车电子协会制定的车电可靠度验证 AEC Q 100 或 AEC Q101 标准的要求。

警告事项

由于技术所需产品可能含有危险物质。如需了解该等物质的类型，请向离您最近的英飞凌科技办公室接洽。

除非由经英飞凌科技授权代表签署的书面文件中做出另行明确批准的情况外，英飞凌科技的产品不应被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后当被用于任何一项一旦产品失效或者产品使用的后领域。